

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

_____ А.И. Новожилов

« 25 » 05 2021г.

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № ИПБ 10.23.028-2021
О действиях персонала по эвакуации людей при пожаре из административно-бытовых,
производственных корпусов зданий с массовым пребыванием людей
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Взамен ИПБ 10.23.028-2018

Срок действия установлен:

с « 01 » 06 2021г.
по « 01 » 06 2024г.

Начальник ОПБ и ОТ

_____ В.М. Бушуев

Срок действия продлен:

с « ____ » _____ 20__ г.
по « ____ » _____ 20__ г.

Генеральный директор

(подпись, Ф.И.О.)

2021г.



Настоящая инструкция разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности с учетом Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 и предназначена для персонала при эвакуации людей при пожаре при выполнении ими работ согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации персонала и предусматривает основные действия персонала по эвакуации людей при пожаре на объектах, в цехах, производственных участках, административных зданиях и т.п.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации персонала при пожаре в ООО «Автозаводская ТЭЦ».

1.3. Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленные правила противопожарного режима, не допускать действий, могущих привести к пожару или возгоранию.

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Практические тренировки по эвакуации персонала в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже 1 раза в полугодие.

1.6. По каждому этажу АБК должен быть назначен ОРД ответственный за проверку наличия людей при возникновении пожара или срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Ответственные лица докладывают руководителям подразделений (либо другому старшему административно-техническому персоналу подразделения) на месте сбора об отсутствии на этаже людей.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ

2.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.) работник Общества, подрядной организации, сотрудник ФГУП «Охрана» «Росгвардия» обязан:

- немедленно сообщить о пожаре начальнику смены электростанции (далее НСС) по телефону: **5162, 3-95-96, 290-95-96, 1117**, а также своему непосредственному руководителю;
- задействовать систему оповещения людей о пожаре нажав кнопку ручного пожарного извещателя;
- оповестить людей, находящихся по близости об опасности;
- оценить обстановку, в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- при угрозе жизни или услышав звуковую сигнализацию, быстро, без паники и суеты покинуть здание через ближайший выход согласно плану эвакуации, избегая встречных и пересекающих потоков людей в противоположном направлении от задымления, путь обозначен зелеными стикерами с направляющими стрелками движения. Если задымление сильное необходимо двигаться, пригнувшись или на четвереньках, так как внизу температура воздуха ниже и мень-



ше дыма;

- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения, двери оставить не запертыми;

- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы, согласно утвержденного перечня (при наличии).


2.2. Покинув здание работники направляются к установленным местам сбора при эвакуации.

Места сбора при эвакуации:

- ТЭЦ-1,2, ХЦ: у фонтана;

- ТЭЦ-3,4, АБК ТЭЦ-4: на перекрестке на углу главного корпуса ТЭЦ-3 (площадка у дымососа и дутьевого вентилятора котла ст. № 11).

Место сбора обозначается знаком Е21 -

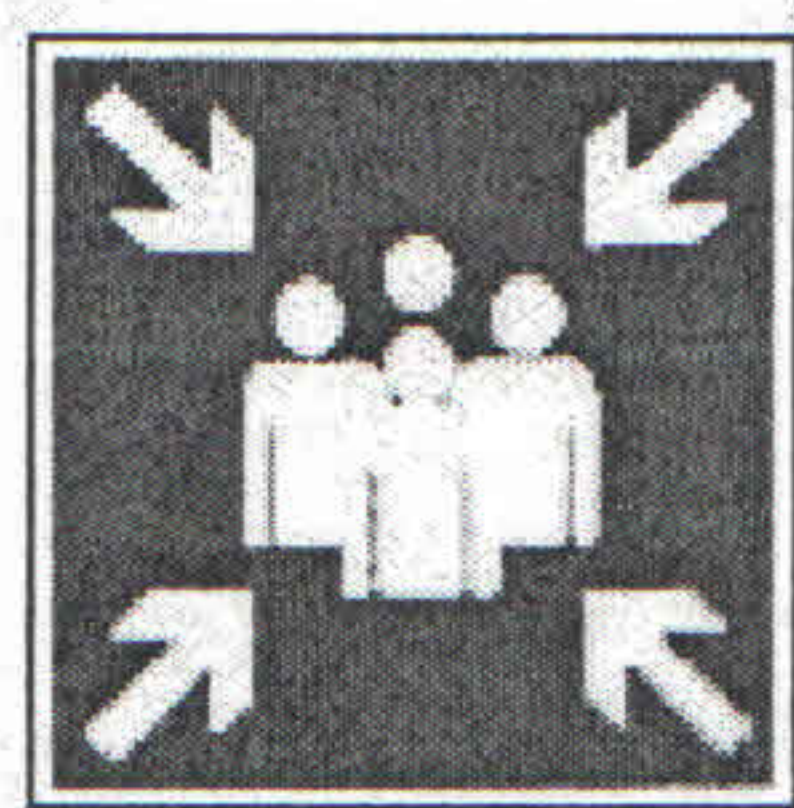

2.3. НСС при поступлении сообщения о пожаре/срабатывании АПС обязан:

2.3.1. При срабатывании АПС организовать силами подчинённого оперативного персонала осмотр сработавшего направления на предмет возгорания в случае подтверждения немедленно сообщить:

- в УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2» по телефонам: **6-13-73, 3-86-13, 7-01** (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию).

- руководству ООО «Автозаводская ТЭЦ» и другие организации в соответствии с регламентом оповещения при ЧС;

- начальнику караула головной площадки ТЭЦ ФГУП «Охрана» «Росгвардия» (м.т. +79103940547), с целью обеспечения беспрепятственного допуска на территорию объектов ООО «Автозаводская ТЭЦ» спецавтомобилей службы пожаротушения и других оперативных служб города Н.Новгорода.

- оповестить персонал о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

2.3.2. Организовать через подчиненный персонал отключение приточно-вытяжной вентиляции (при ее наличии).

2.3.3. Организовать встречу работников пожарной охраны и сопровождение их к месту пожара, объявить о сборе членов добровольного пожарного формирования.

2.4. До приезда работников пожарной охраны членам добровольного пожарного формирования организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения под руководством командира расчета или лица, которому переданы полномочия от НСС.

2.5. Руководитель структурного подразделения (заместитель руководителя, старший из административно-технического персонала) проводит мониторинг работников своего подразделения на месте сбора, для установления факта, что все сотрудники подразделения покинули здание и находятся в безопасности посредством личного контакта, при невозможности посредством связи или опроса коллег. Полученную информацию докладывает старшему на месте сбора персонала.



Старшим по месту сбора является должностное лицо старшее по должности (ГД, ТД, ЗТД, РСР, или их заместители, НОПБиОТ, вед. спец. ГО и ЧС.

2.5.1. Старший по месту сбора, передает полученную информацию НСС, и осуществляет общее руководство эвакуировавшимися.

2.6. Сотрудники подрядных организаций, находящиеся в здании административно-бытового корпуса ТЭЦ-1,2, эвакуируются на общих основаниях, соблюдая и выполняя требования п.2.1, 2.2 инструкции. Информацию об эвакуировавшихся они передают любому из присутствующих на месте сбора руководителю – начальнику ПТО, представителю отдела ОПБ и ОТ, либо отделу РСР.

Разработал:

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

В.М. Бушуев

Согласовано:

Технический директор

В.А. Корилов

Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС режимно-секретной группы

А.А. Коротышев

Старший инструктор УПО ПАО «ГАЗ»
ООО «ОПО 2»

А.В. Чернышов